
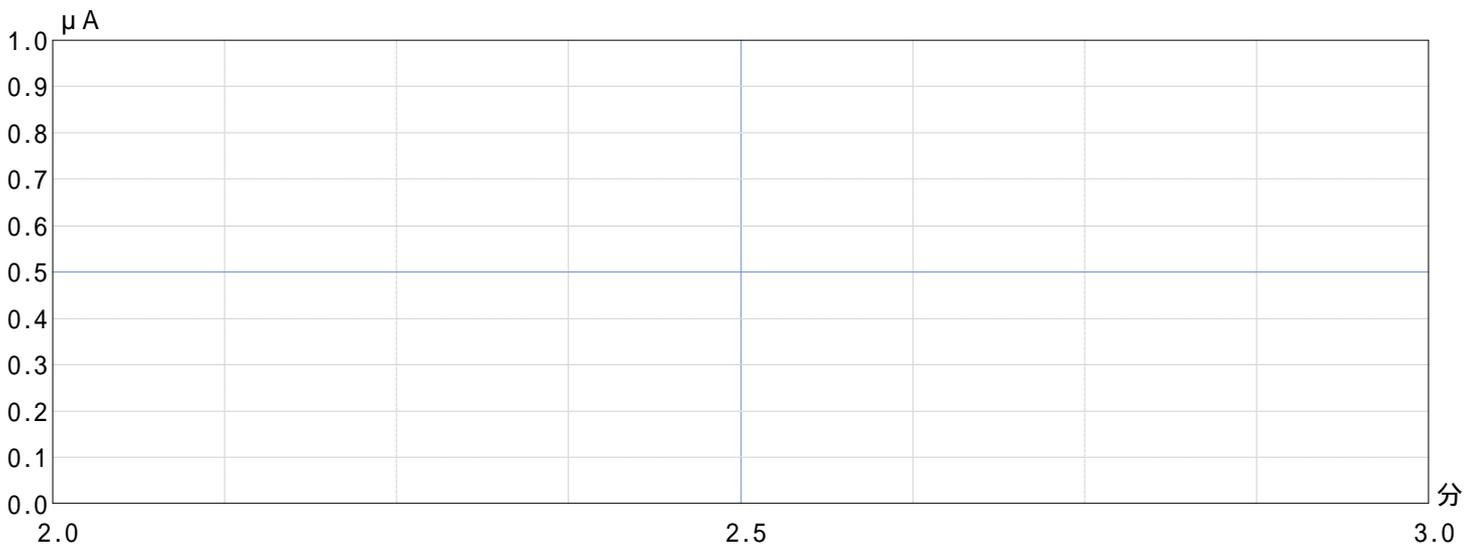
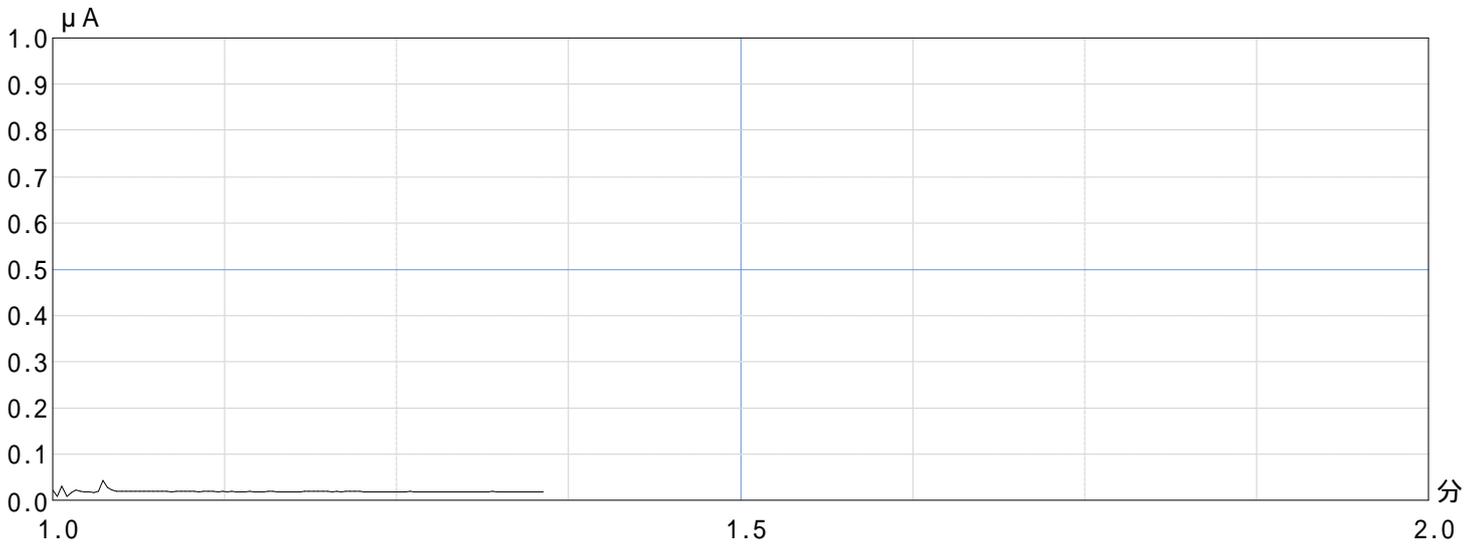


成績表

需要家名	(株) 双興電機製作所	ケーブル	no1	測定データ	2006
試験電圧(kV)	0.15	成極比	1.2 (良)	試験環境	0.0度 0.0%
最終値(μA)	0.019 (良)	弱点比	---	試験条件	3相一括
トリガ設定値(μA)	5.0	シース絶縁(M)	0.0	ケーブル種類	0.0(sq) 0.0(m)
				試験日時	2006/07/24 15:31:06
				漏れ電流	R相=0.0 S相=0.0 T相=0.0 (mA)
				備考	

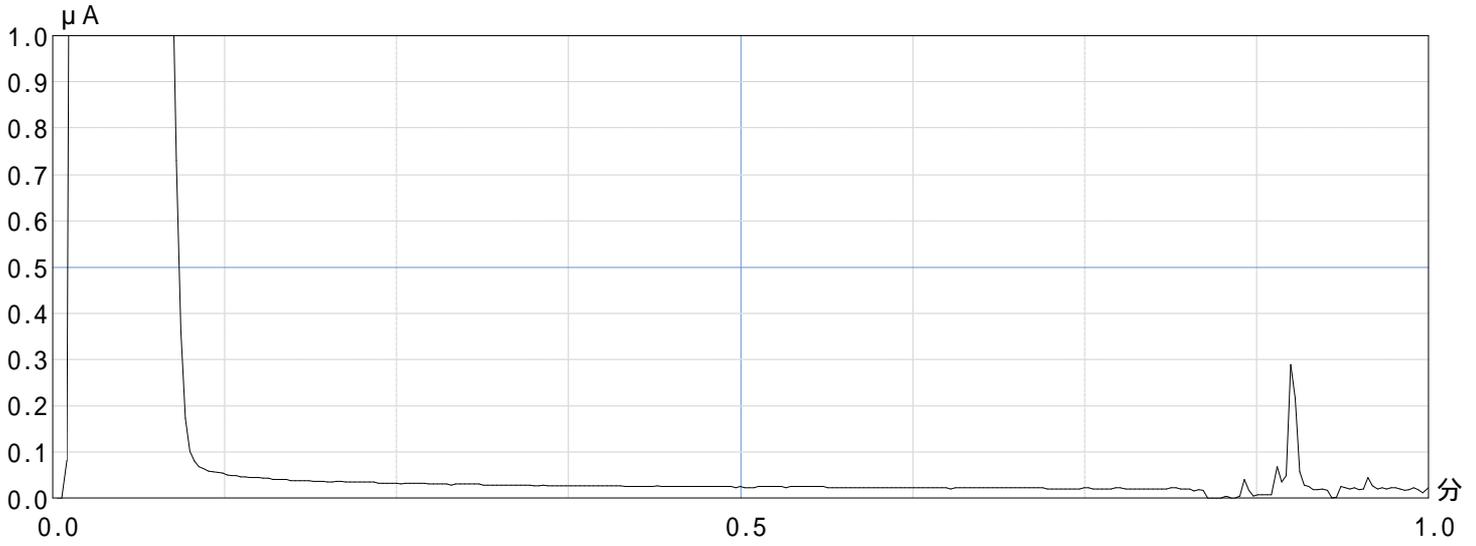

トリガーデータ

発生時(分:秒)					
停止時(分:秒)					
最大値(μA)					
発生時(分:秒)					
停止時(分:秒)					
最大値(μA)					